


SYSTEM 1.4.3.2.

(DAWNY SYSTEM 11 war.1)

Nawierzchnia z kostki brukowej o grubości i parametrach zgodnych z obowiązującymi normami i wytycznymi dla nawierzchni jezdnych
Podbudowa kostki - warstwa o grubości min. 50 mm
Warstwa rozpraszająca nacisk o grubości min. 150 mm
Włóknina filtracyjna
Warstwa ochronno-drenażowa
2 x folia rozdzielająco-poślizgowa układana z zakładem 10 cm
Papa zgrzewalna podkładowa - IZOLMAT PLAN PYE PV250 S5,0
Papa zgrzewalna podkładowa - IZOLMAT PLAN PYE G200 S4,0, IZOLMAT PLAN PYE PV180 S4,0
Impregnat asfaltowy - IZOHAN IZOBUD PENETRATOR G7 alternatywnie IZOHAN DYSPERBIT rozcieńczony z wodą albo IZOHAN IZOBUD BR
Podłoże betonowe - wykonane ze spadkiem 3% (dopuszczalne min. 1%).

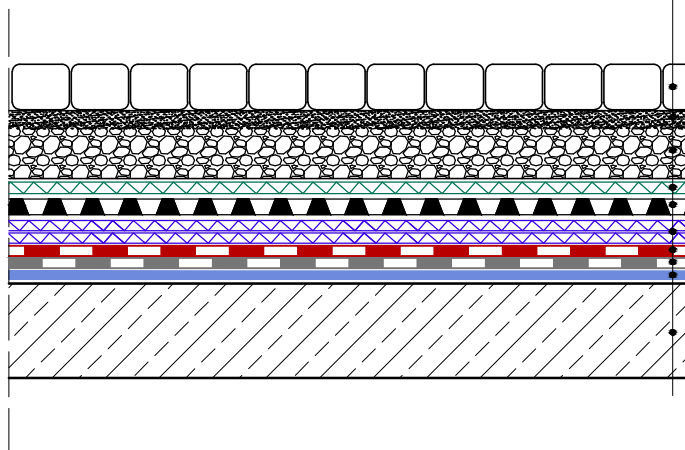

UWAGA

Grubość i parametry podbudowy kostki oraz warstwy rozpraszającej nacisk dostosować w zależności od grubości kostki zastosowanej jako nawierzchnia jezdna według projektu.

DACHY

Dach użytkowy przewidziany pod nawierzchnią jezdnią bez docieplenia.